



Plan

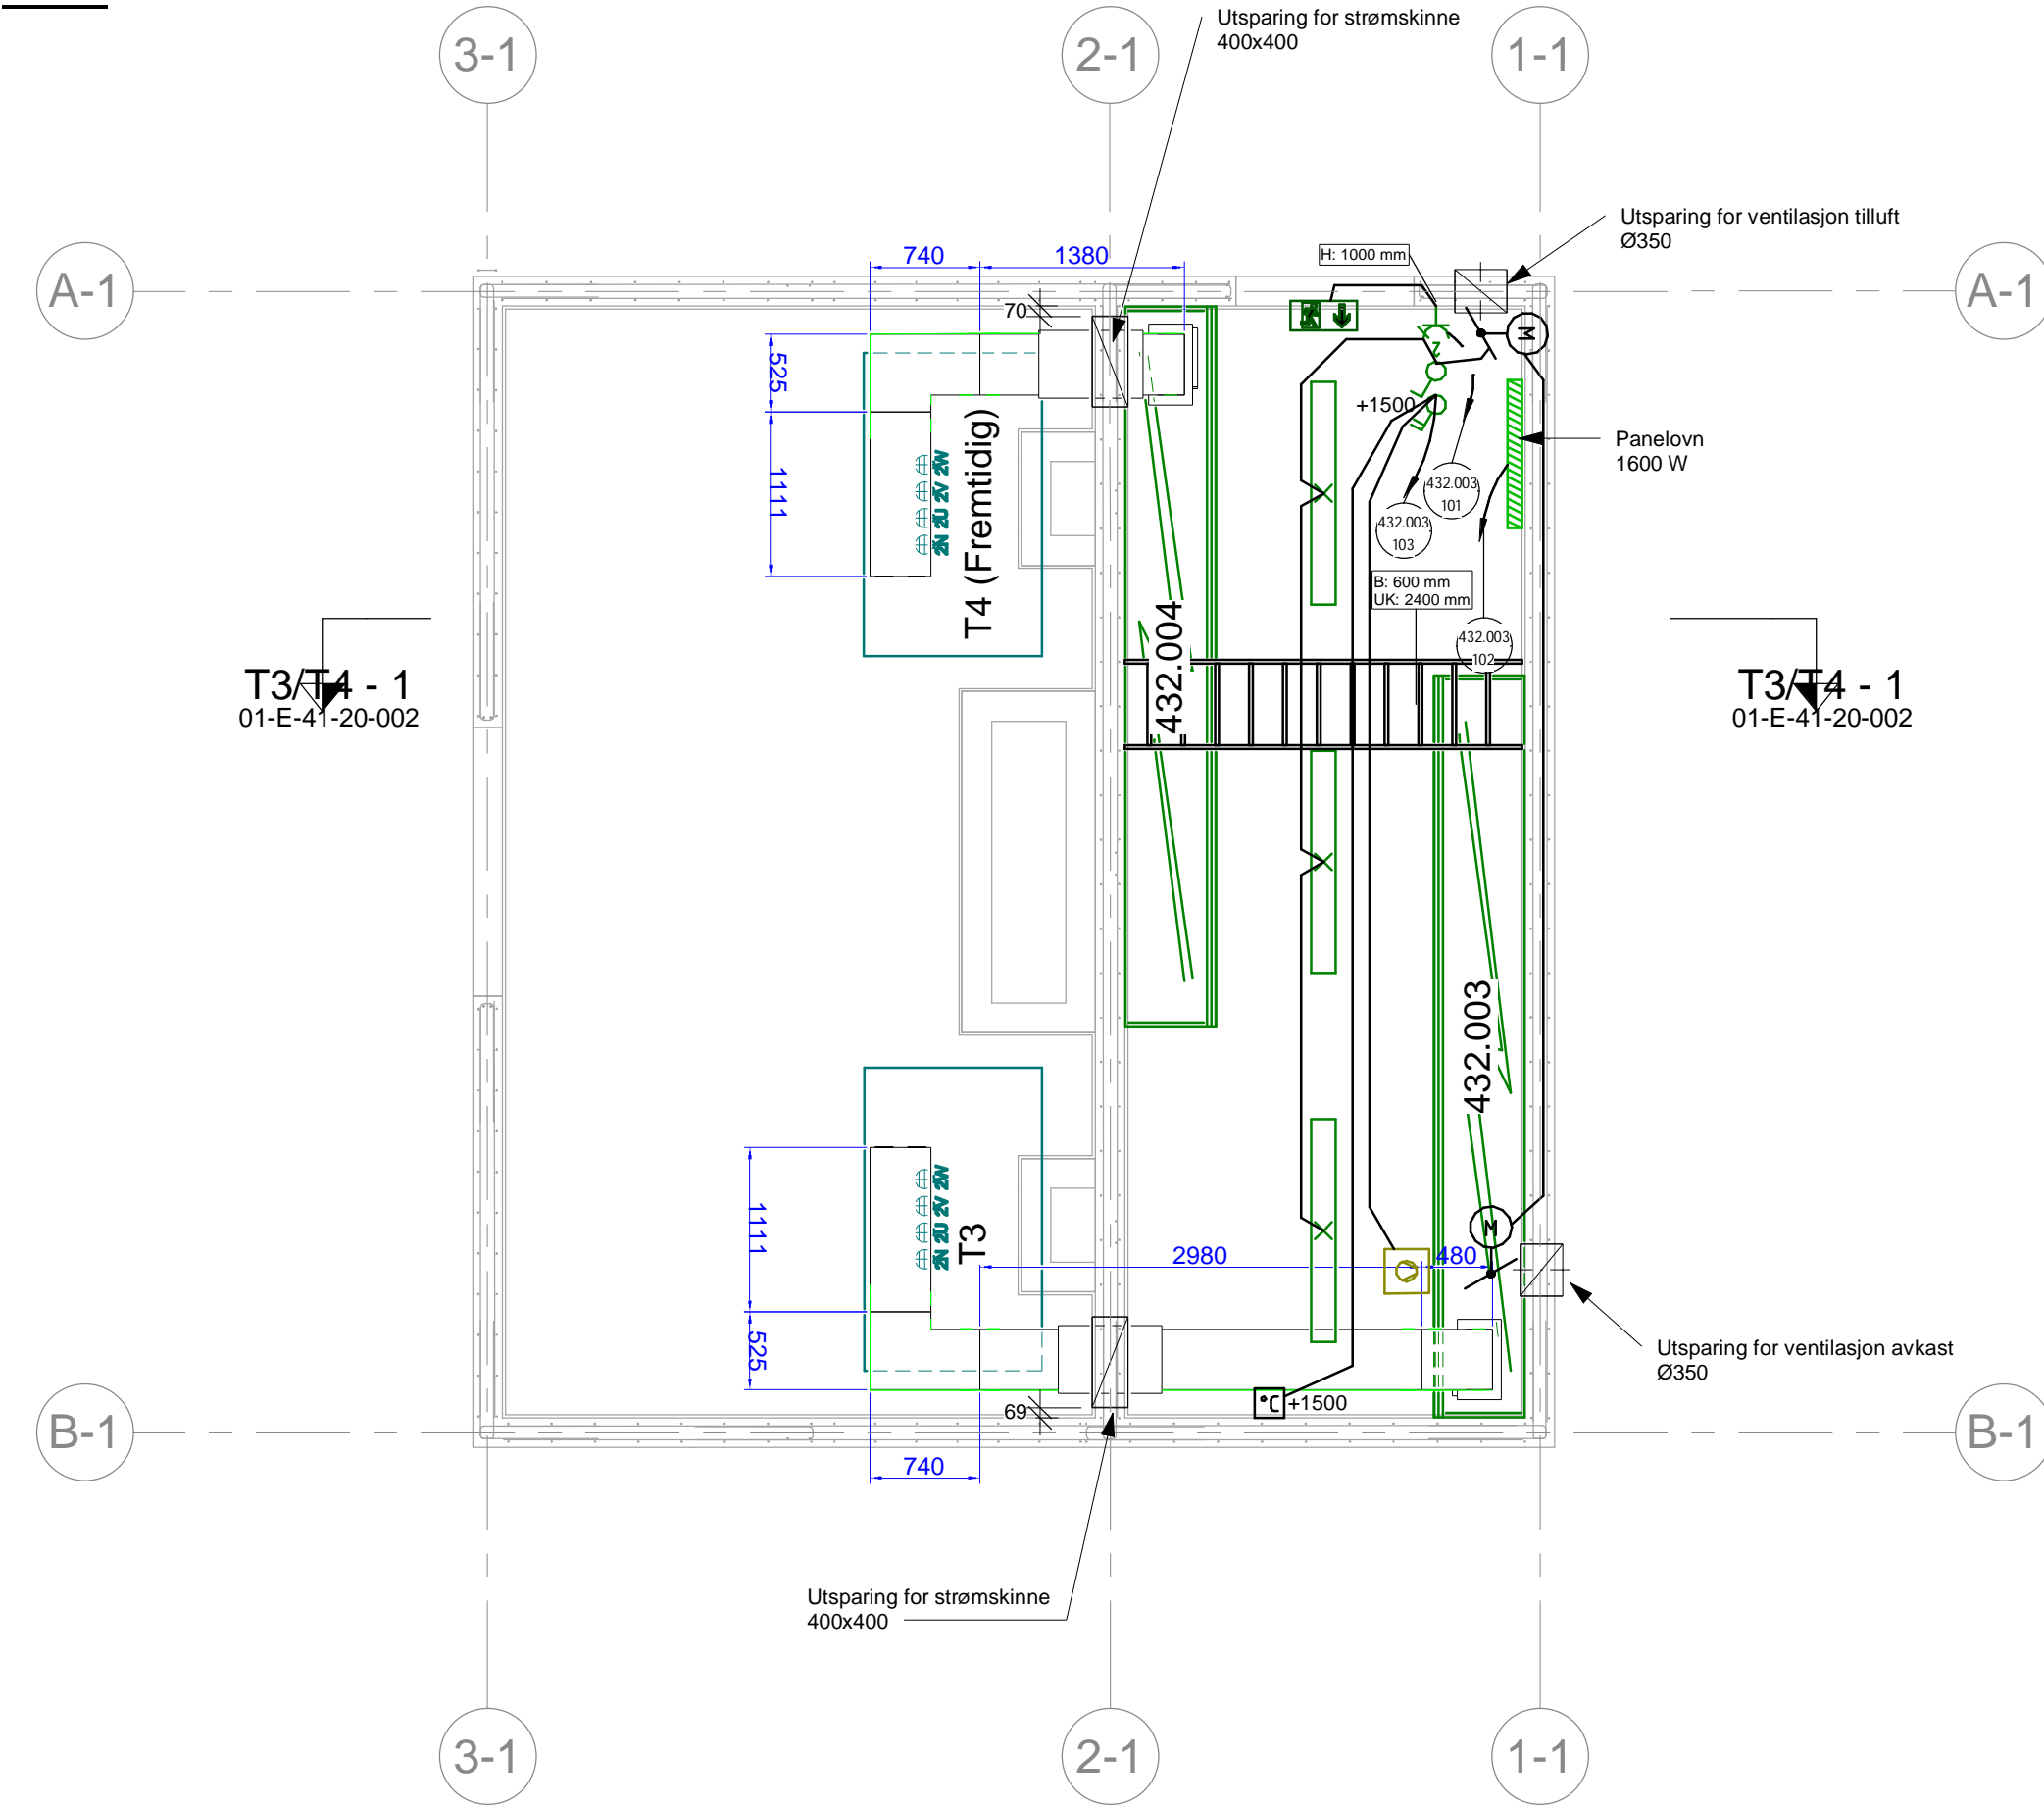

Snitt T3/T4-1

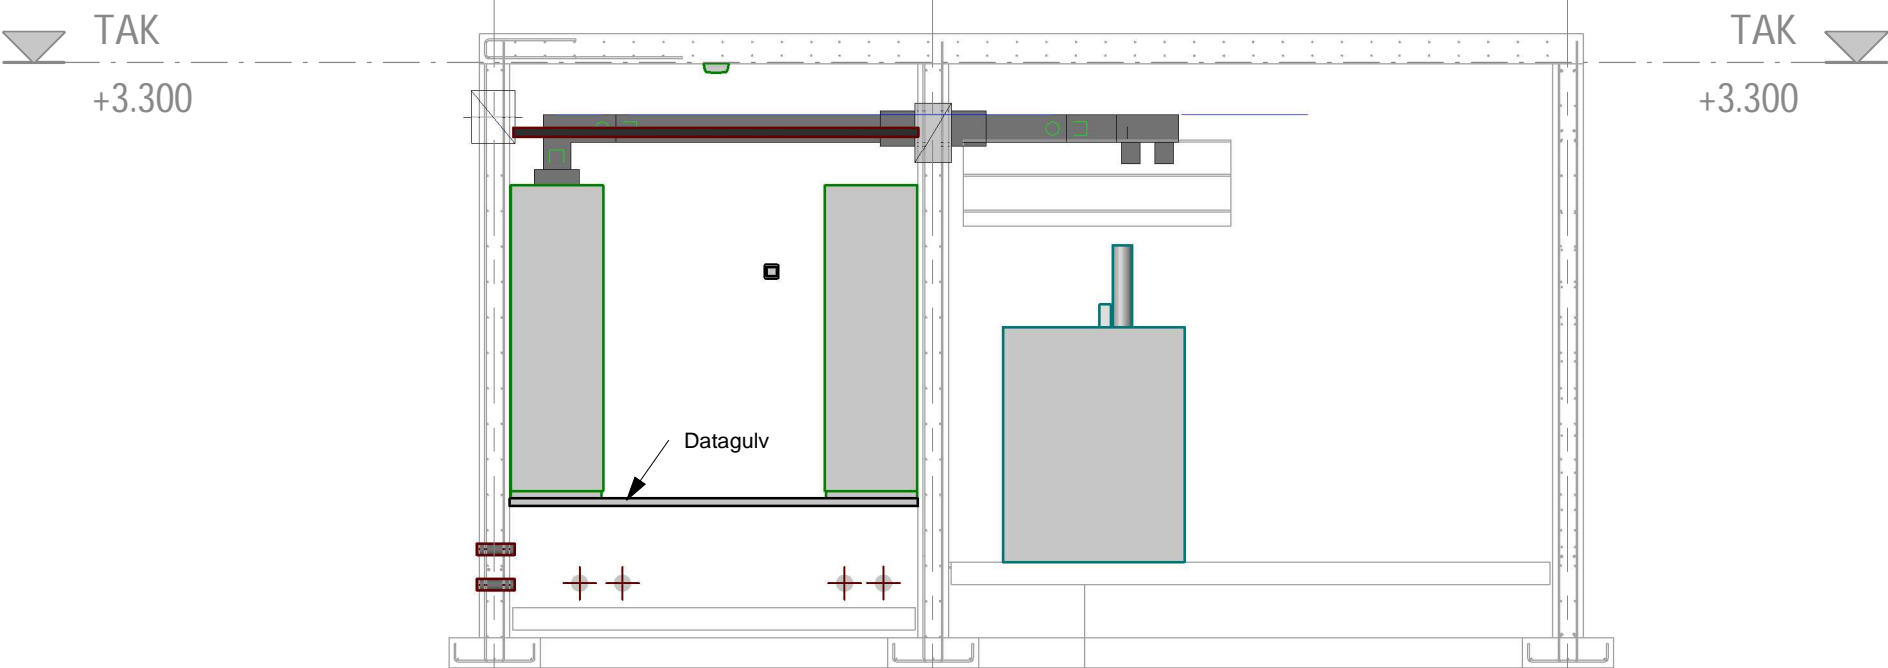

Tegningstittel: Elkraft Transformatorbygg T3 & T4	Tegningsstatus: Arbeidstegning
Dokumentnummer: 01-E-41-20-002 - Elkraft Transformatorbygg T3 & T4	

Anvisning: Alle utsatte anleggsdeler som f.eks. kabelstiger, datagulv og ventilasjonskanaler potensialutjevnes til hovedjordskinne med minimum PN 4 mm² Cu

Symbol	Produktkode	Beskrivelse
		Bryter 1-polet påvegg for lys
		Markeringslys, nødutgang påvegg, med batteripakke
		Glamox i60-1500 LED 6000 HF
		Jordet topolet 2-veis utepåliggende vegg vertikal
		Gjennomstrømningsovn påvegg 1600 W med termostat
		Elektro fordeling med dør
		Strømskinne
		Vifte - K315 sileo kanalvifte Ø315. Leverandør: systemair
		Kabelstige
		Vent-styring RTRE 1.5 5-trinns transformator. Leverandør: Systemair.
		Motorstyrt spjeld med fjærtilbaketrekk, dimensjon Ø315.
		Temperaturføler utenpåliggende Type PT-108 6 -30 GR Leverandør: Systemair

Rev	Endring	Utf.	Kontr.	Dato
Oppdragsgiver EISCAT		Utført av NOASTE	Kontr. av NOESAS	
Tittel EISCAT		Dato 19.03.2021	Ansvarlig NOEAS	
		Målestokk 1:50		
		Format A2		
		Sweco oppdragsnr. 10217197		
		Sweco oppdragsleder ESAS		
		Tegningsstatus Arbeidstegning		
Fagdisiplin E	Tegningsnummer (bygg-et-fag-syst-type-løpenr) 01-E-41-20-002		Status	Rev.