



Plan

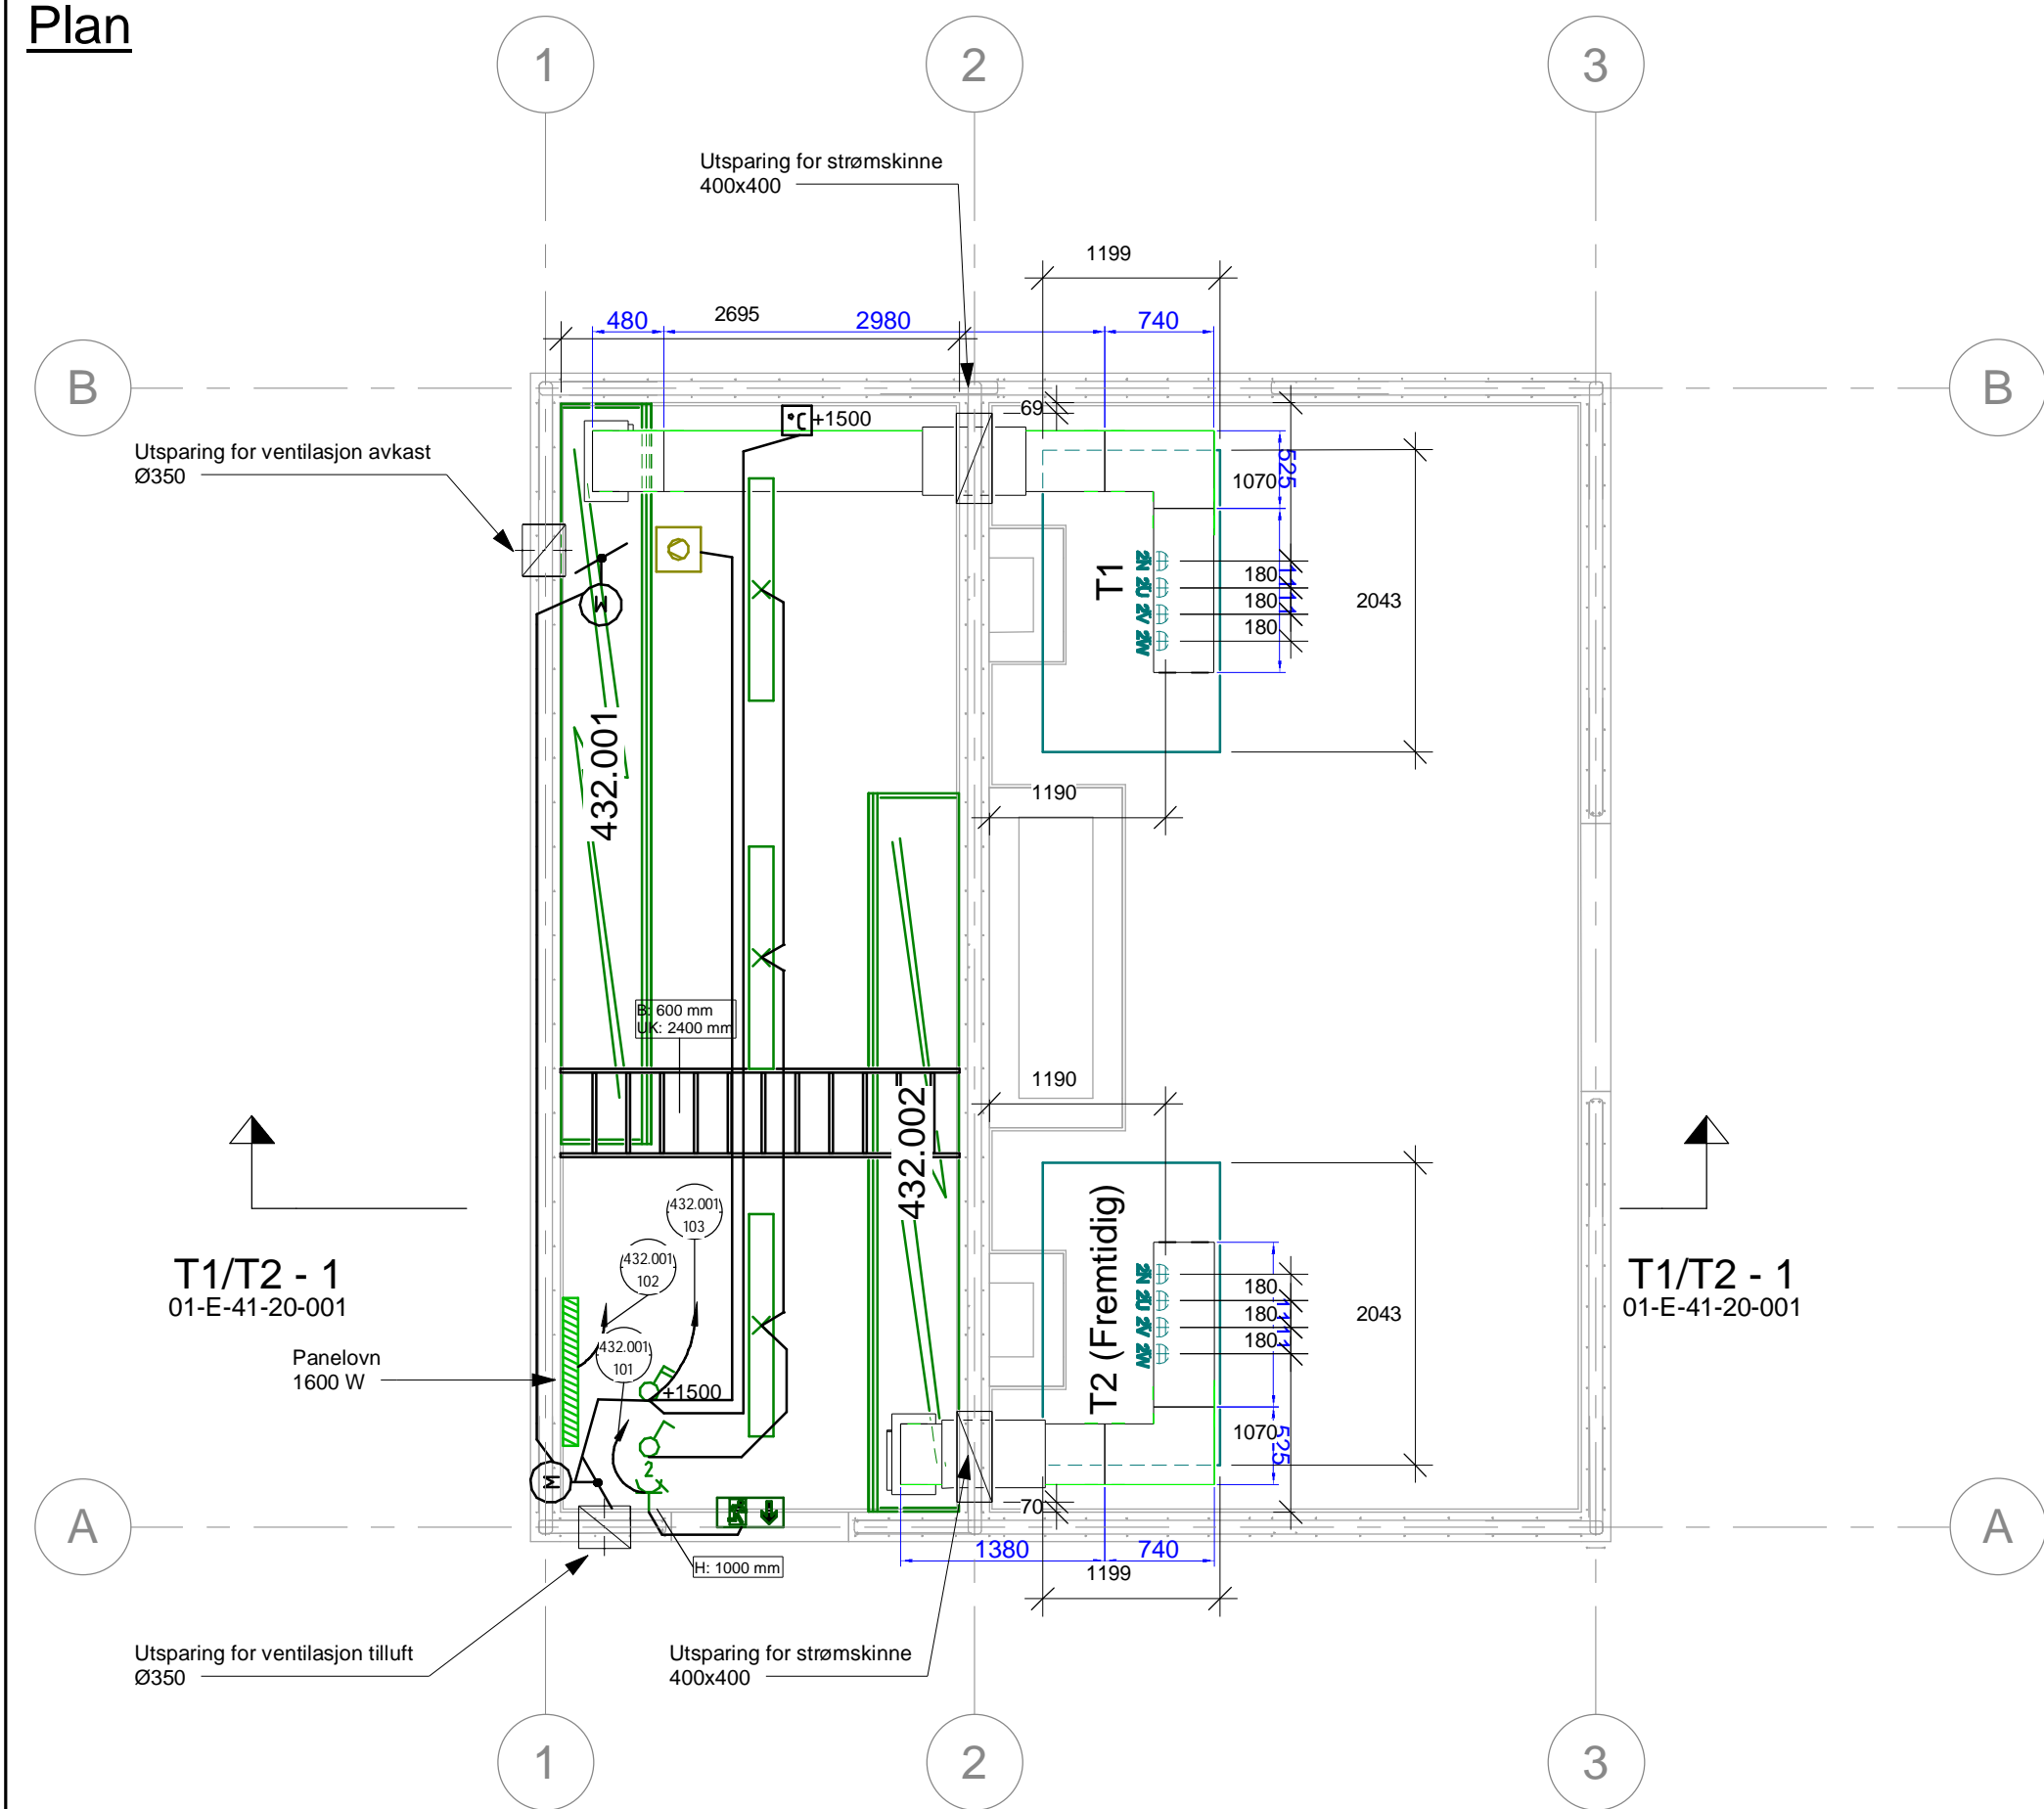

Snitt T1/T2-1



Tegningstittel: Elkraft Transformatorbygg T1 & T2	Tegningsstatus: Arbeidstegning
Dokumentnummer: 01-E-41-20-001 - Elkraft Transformatorbygg T1 & T2	

Anvisning: Alle utsatte anleggsdeler som f.eks. kabelstiger, datagulv og ventilasjonskanaler potensialutjevnes til hovedjordskinne med minimum PN 4 mm² Cu

Symbol	Produktkode	Beskrivelse
		Bryter 1-polet påvegg for lys
		Markeringslys, nødutgang påvegg, med batteripakke
		Glamox i60-1500 LED 6000 HF
		Jordet topolet 2-veis utepåliggende vegg vertikal
		Gjennomstrømmingsovn påvegg 1600 W med termostat
		Elektro fordeling med dør
		Strømskinne
		Vifte - K315 sileo kanalvifte Ø315. Leverandør: systemair
		Kabelstige
		Vent-styring RTRE 1.5 5-trinns transformator. Leverandør: Systemair.
		Motorstyrt spjeld med fjær-, tilbaketrekk, dimensjon Ø315.
		Temperaturføler utenpåliggende Type PT-108 6 -30 GR Leverandør: Systemair

Rev	Endring	Utf.	Kontr.	Dato
Oppdragsgiver	EISCAT	Utført av	NOASTE	Kontr. av
Dato	19.03.2021	Ansvarlig	NOESAS	
Tittel	EISCAT	Målestokk	1:50	
Format	A2	Format	A2	
Elkraft Transformatorbygg T1 & T2		Sweco oppdragsnr.	10217197	
		Sweco oppdragsleder	ESAS	
SWECO		Tegningsstatus	Arbeidstegning	
Fagdisiplin	E	Tegningsnummer (bygg-et-fag-syst-type-løpenr)	01-E-41-20-001	Status
		Rev.		